


Schemat okablowania strukturalnego

szafa RACK istniejąca
SERWEROWNIA

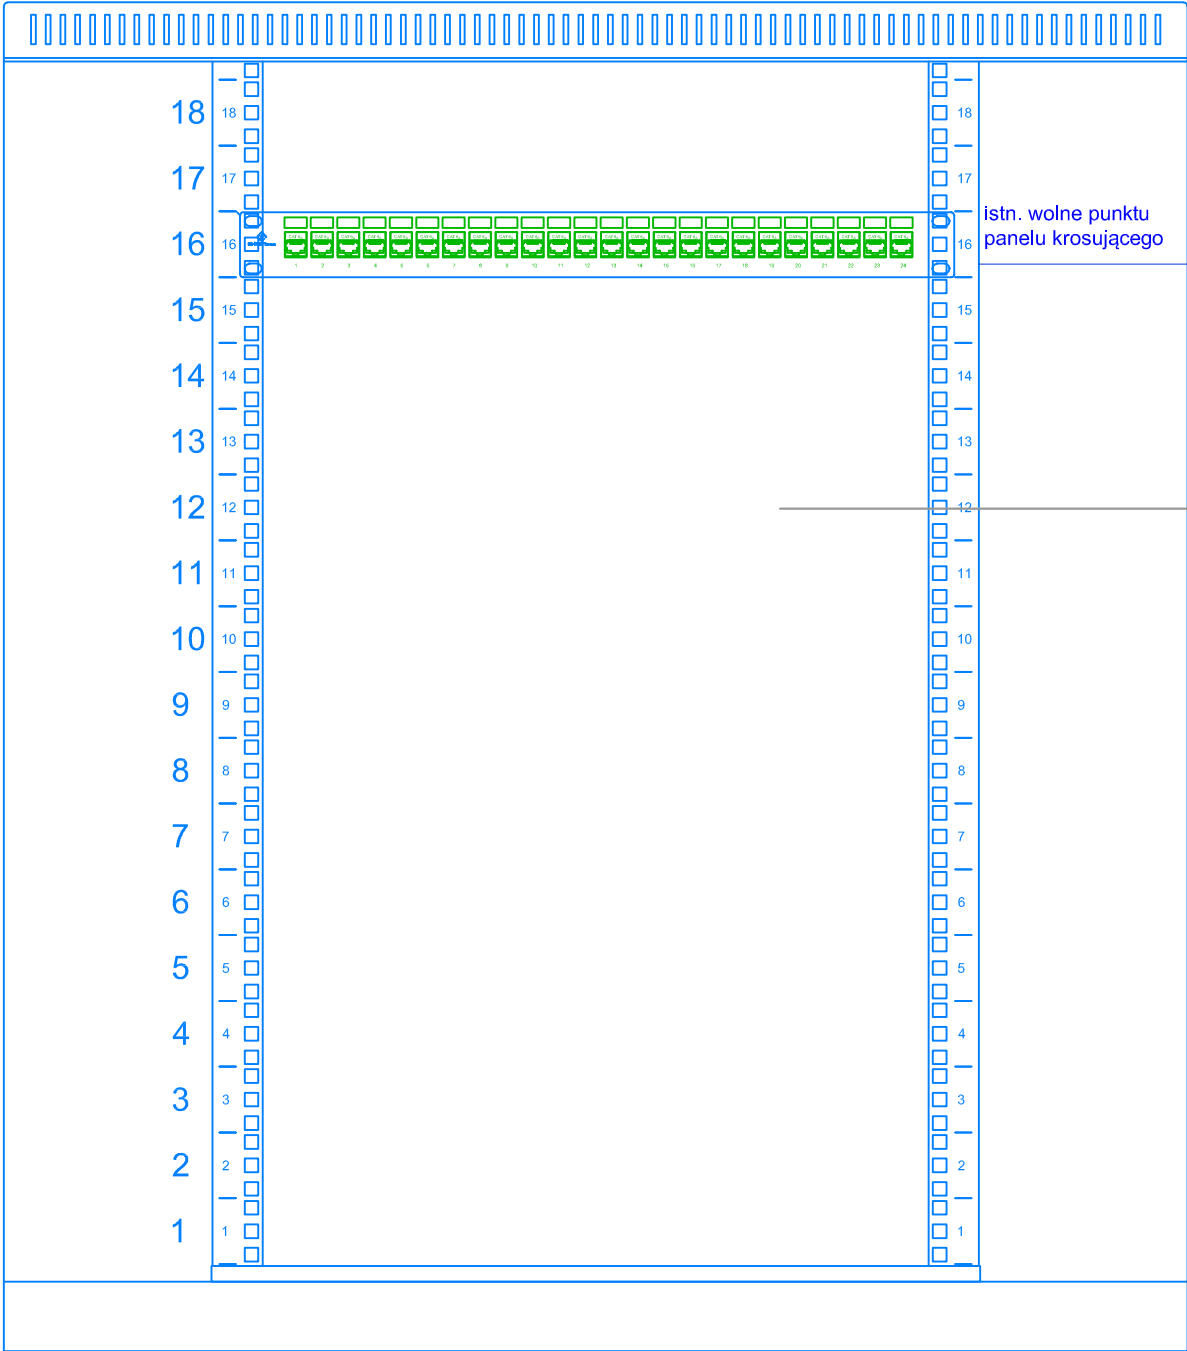

6x U/FTP - prowadzenie w rurkach - ponad
sufitem podwieszanym i pod tynkiem

Parter - pomieszczenie obsługi interesanta

ENERGOINWEST JK 15-124 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 15 tel. 085-654-9836		
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA HOLU WEJŚCIOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA	
ADRES	Białystok, ul. Pogodna 22	
INWESTOR	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	
PROJEKTANT	mgr inż. Sebastian Sokolik	nr upr. PDL/0139/POOE/11
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Marcin Nikonowicz	
NAZWA RYSUNKU	Schemat okablowania strukturalnego	
SKALA	--	LIPIEC 2020
		NR RYS. E.04